Entwässerungsabschnitt S-3

HW_{100} = +2,30 m NHN

MW= +0,06 m NHN

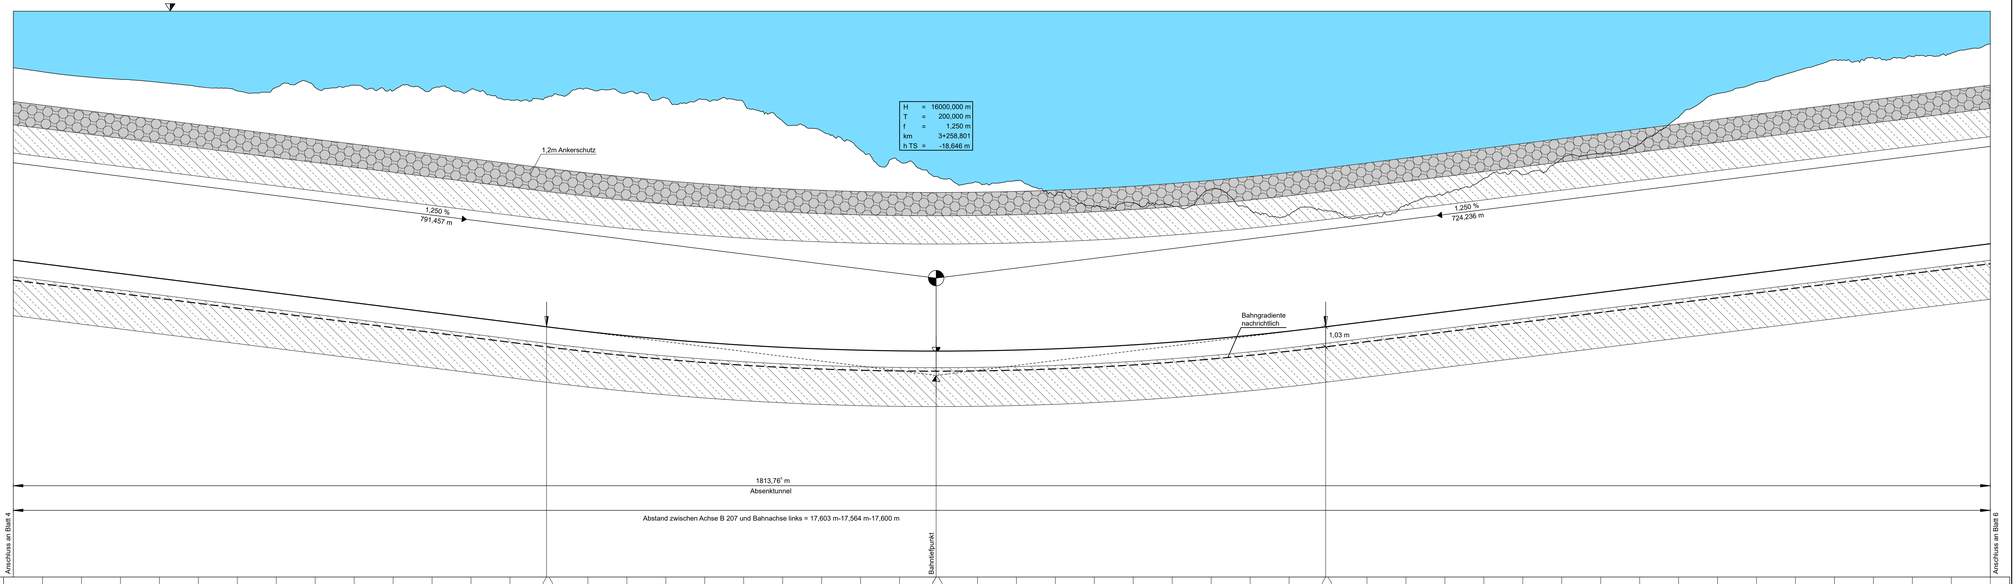

-29,00 m ü. NHN

Zeichenerklärung

- Gradientenhochpunkt
- Gradiententiefpunkt
- Ausrundungsbeginn Kuppe / Ausrundungsende Wanne
- H = 20000 m, T = 362,155 m, f = -4,372 m, km 0+601,335, hTS = 415,868 m
- Neigungsbruchpunkt mit Angabe von: Ausrundungshalbmesser, Tangentenlänge, Stichhöhe, Bau-km, Höhe Tangentenschnittpunkt
- -2,0% 432,50 m; 1,821% 189,22 m: Längsneigung und Abstand zum nächsten Neigungsbruchpunkt
- Damm
- Einschnitt
- Abtragen und neu Aufschütten
- OK Planum
- Lärmschutzwand links (Nord)
- Lärmschutzwand rechts (Süd)
- Lärmschutzwand links / rechts
- LARS Ladungsrückhaltesystem rechts
- Kollisionsschutz-Vorrichtung links (Nord)
- Kollisionsschutz-Vorrichtung rechts (Süd)
- vorh. Umgebungsgelände
- Erdschwelle
- Mu li: Mulde links
- Mu re: Mulde rechts
- Dr li: Drainageleitung links
- Dr mi: Drainageleitung mitte
- Dr re: Drainageleitung rechts
- Rohrleitung links
- Rohrleitung mitte
- Rohrleitung rechts
- Schacht mit Fließrichtung
- Schacht mit Wechsel der DN
- Ablauf li, Ablauf mi, Ablauf re
- Schacht li, Schacht mi, Schacht re
- Drainage Schacht li, Drainage Schacht mi, Drainage Schacht re

| | | |